

**KABEL DER HÄNGELEUCHE VORSICHTIG BEHADELN!  
KNICKGEFAHR! SCHUTZSCHLAUCH ERST NACH MONTAGE  
ENTFERNEN! HANDLE LUMINAIRE CABLE WITH CARE!  
DO NOT BEND SHARPLY, DANGER OF KINKING! DO NOT REMOVE  
PROTECTIVE TUBE BEFORE COMPLETING INSTALLATION!**

1. Stellen Sie die gewünschte Länge ein und fixieren Sie diese vorsichtig mit den zwei Inbusschrauben. Schließen Sie die Pendelleuchte laut beiliegendem Installationsplan an. Adjust and carefully secure cable length using the two socket screws. Install pendant luminaire according to the installation manual enclosed.  
Führen Sie mit einem Schlitzschraubenzieher den Bajonettverschluss nach oben, drehen Sie ihn um 90° im Uhrzeigersinn und ziehen ihn anschließend nach unten bis der Verschluss arretiert. Push bayonet mechanism up with slotted screwdriver and rotate clockwise by 90°, then pull downwards until it locks into place.

2. Wenn Sie die richtige Höhe fixiert haben, nehmen Sie die mitgelieferte Klinge und schneiden Sie den Schutzschlauch vorsichtig seitlich auf. After setting the right length, use enclosed blade to carefully open side of protective tube.
3. Schneiden Sie auf der Höhe des Bajonetts den Schutzschlauch vorsichtig ab. Cut protective tube just below bayonet mechanism.
4. Entfernen Sie den Schutzschlauch vorsichtig vom Kabel. Carefully remove protective tube from cable.

**ACHTUNG CAUTION**

Geflechtetkabel steht unter Kleinstromspannung und darf somit andere Metallteile weder vor noch in der Decke berühren.  
Mesh cable is under low voltage and must not touch any metal elements below or within the ceiling.

**HOT PLUG GEFAHR! HOT PLUG. DANGER!**

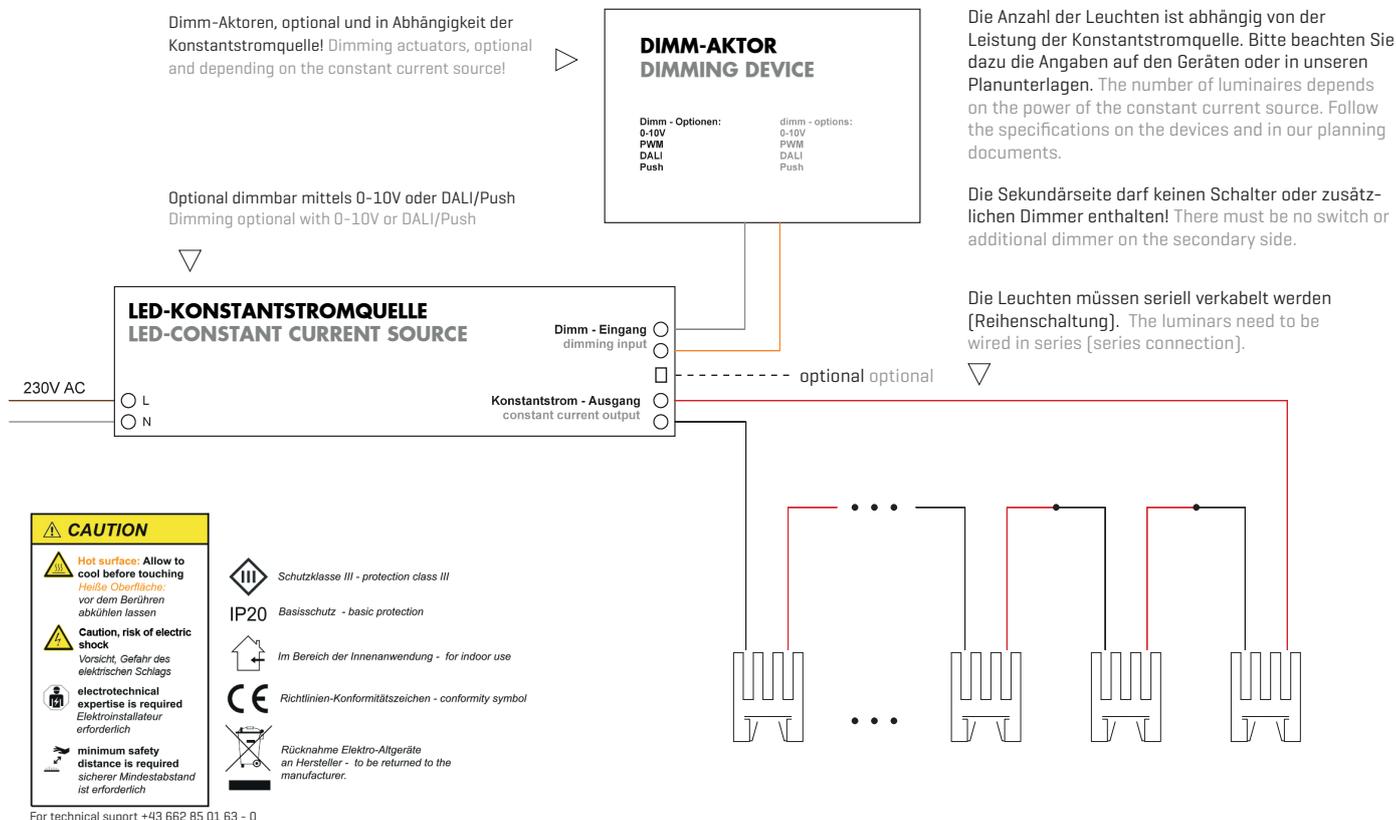
Bei der Montage und Demontage muss der LED-Treiber mindestens 10 – 15 Sekunden von der Netzspannung getrennt sein. Separate from power supply at least 10 –15 seconds before installation.

# INSTALLATIONSANLEITUNG

## SYSTEM DOT 28 - LEUCHTEN

**GEORG  
BECHTER  
LICHT**

### SCHALTPLAN:



Die Anzahl der Leuchten ist abhängig von der Leistung der Konstantstromquelle. Bitte beachten Sie dazu die Angaben auf den Geräten oder in unseren Planunterlagen. The number of luminaires depends on the power of the constant current source. Follow the specifications on the devices and in our planning documents.

Die Sekundärseite darf keinen Schalter oder zusätzlichen Dimmer enthalten! There must be no switch or additional dimmer on the secondary side.

Die Leuchten müssen seriell verkabelt werden [Reihenschaltung]. The luminaires need to be wired in series [series connection].

## ELEKTROINSTALLATION ELECTRICAL INSTALLATION

Die gesamten Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten sind von einem befugten Elektroinstallateur Ihres Vertrauens gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchzuführen. All electrical installations and maintenance work must be carried out by an authorised electrician according to local safety regulations.

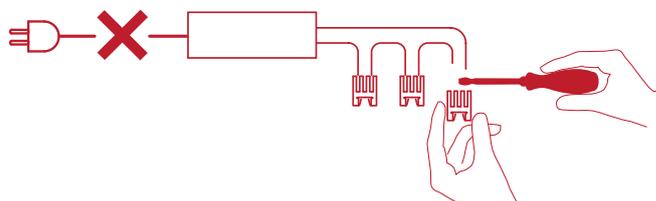
Jede Leuchte wird vor dem Versand im Echtbetrieb getestet. All luminaires are tested live working before packaging.

Beachten Sie den beigelegten Schaltplan. Aktuelle Hinweise und Updates finden Sie auf [WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT](http://WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT) Please observe the circuit diagram enclosed. Go to [WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT](http://WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT)

### HINWEIS NOTE

Die handgefertigten Eloxalbeschichtungen können chargenabhängige Farbabweichungen haben. Our handmade anodised parts may vary in colour.

## ACHTUNG: KEINE GEWÄHRLEISTUNG BEI HOT PLUG CAUTION: NO WARRANTY IN CASE OF HOT PLUG



**LEUCHE NICHT UNTER SPANNUNG ANSCHLIESSEN, ABSCHLIESSEN ODER TAUSCHEN!** Bei der Montage und Demontage der Leuchte muss der LED-Treiber mindestens 10-15 Sekunden von der Netzspannung getrennt sein! HOT PLUG führt zu einem direkten Schaden an der LED, welcher nicht unter die Gewährleistung fällt!

### DO NOT CONNECT, LOCK OR REPLACE LUMINAIRES UNDER VOLTAGE!






For mounting and dismantling the luminaire the led-driver has to be disconnected from the supply voltage for at least 10-15 seconds! HOT PLUG causes direct damage to the LED, which is not covered by warranty.

Etwas schief gelaufen? Für den DOT 28, DOT 28 Power, ORB 28 und DOT 35 steht ein REPARATURSET zur Verfügung. Something went wrong? Repair set available for DOT 28, DOT 28 Power, ORB 28 and DOT 35.

# MAXIMALE BESTROMUNG

## je nach Einbausituation

### Maximale Lichtleistung

	DOT 28 SFERE, ORB, CONO, DOT35, VERVE	DOT 28 POWER	DOT 28 POWER mit Kühlflächenerweiterung
	350 mA 400 Lumen*	700 mA 740 Lumen*	1050 mA 1010 Lumen*
<b>MASSIVBAU</b> Sichtbetonkapsel Putzkapsel			 nur mit Kühlflächenerweiterung in Beton
<b>LEICHTBAU</b> Gipseinbaumodule Spachteinsatz Spachtelring Holzeinbauring	 mind. 1 dm³ airspace	 mind. 5 dm³ airspace	Nicht möglich.


**Achtung. Hot Plug Gefahr!** Bei der Montage und Demontage muss der LED-Treiber mindestens 10 – 15 Sekunden von der Netzspannung getrennt sein. Aktuelle Installationshinweise sind zu beachten. Infos siehe [WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT](http://WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT)  
**Caution. Hot Plug. Danger!** Separate from power supply at least 10 –15 seconds before installation.  
 Please check [WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT](http://WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT) for updated installation instructions and further information.

Etwas schief gelaufen? Für den DOT 28, DOT 28 Power, ORB 28 und DOT 35 steht ein Reparaturset zur Verfügung.  
 Something went wrong? Repair set available for DOT 28, DOT 28 Power, ORB 28 and DOT 35.

\* Lichtstrom ändert sich um:  
 -10% bei WET  
 -18% bei Entblendungsring  
 -28% bei WET + Entblendungsring

## ACHTUNG CAUTION

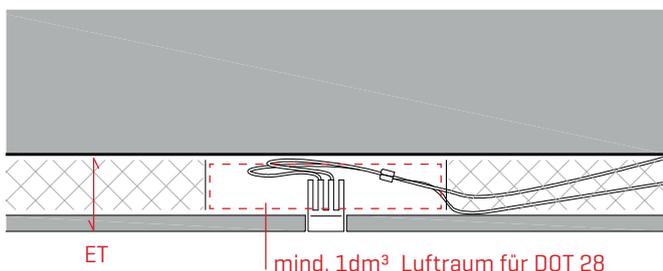Genügend Luftraum für den Kühlkörper vorsehen.  
 Mindesteinbautiefe vom Einbaumodul und Leuchte sind einzuhalten. Der Kühlkörper darf weder überdämmt noch mit einer Dampfbremse, einem Vlies oder Folie überspannt werden!  
 Reserve enough space for cooling element. Observe minimum installation depth from the modules and the luminaires. Do not cover with insulation material, steam brake, fleece or film!



### MAXIMALE ANSCHLUSSLEISTUNG UNBEDINGT BEACHTEN! I IS CRUCIAL TO OBSERVE MAXIMUM POWER INPUT!

#### 350mA

für DOT 28, SFERE 28, ORB 28, CONO 28, DOT 35, VERVE  
 for DOT 28, SFERE 28, ORB 28, CONO 28, DOT 35, VERVE

#### bis zu 700mA up to 700mA

für DOT 28 POWER [je nach Einbausituation]  
 for DOT 28 POWER [depending on mounting conditions]

#### bis zu 1050mA up to 1050mA

für DOT 28 POWER nur mit Kühlflächenerweiterung in Beton  
 for DOT 28 POWER only in concrete with added cooling surface

Für die maximale Bestromung sind die oben angeführten Anforderungen an die Einbausituation einzuhalten (siehe grafische Übersicht). Make sure to adhere to maximum current feed restrictions for each installation situation, as listed above.

Mindestquerschnitt entsprechend der Leitungslänge 0,75 mm² – 100 m, 1,5 mm² – 200 m. Die Leitungslängen beziehen sich auf den maximal möglichen Spannungsabfall und können nur unter Einhaltung der aktuell geltenden Normen für Elektroinstallationen und unter Einhaltung der Grenzwerte der Elektromagnetischen Verträglichkeit [EMV] genutzt werden. Konstantstrom. Wir empfehlen LED-Treiber für SYSTEM DOT 28 in revidierbaren Bereichen einzubauen! Testberichte, EULUMDAT sowie weitere elektronische Infos siehe [www.georgbechterlicht.at](http://www.georgbechterlicht.at). Alle Maße ET und Ø in mm.

Minimum diameter according to cable length 0.75 mm² – 100 m, 1.5 mm² – 200 m. Cable lengths refer to the maximum possible voltage drop and can only be used in compliance with the currently applicable norms for electrical installations and in compliance with the limits for electromagnetic compatibility [EMC]. Constant current. For test, EULUMDAT and more detailed information visit [WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT](http://WWW.GEORGBECHTERLICHT.AT). All dimensions ID and DM stated in mm.